

תוצאות ניטור סביבתי של פליטת מזהמים

ארובות דודים מרכז רפואי שיבא 2024



ניתן לראות שכל תוצאות המזהמים תקינות ומתחת לסף (קו אדום) שנקבע בהיתר פליטה




מחלקת בטיחות | **שיבא**
תל השומר
עיר הברואות של ישראל

2024 - Total Dust

Instack Conc-norm
mg/dscm


5 mg/dscm = Emission Standard

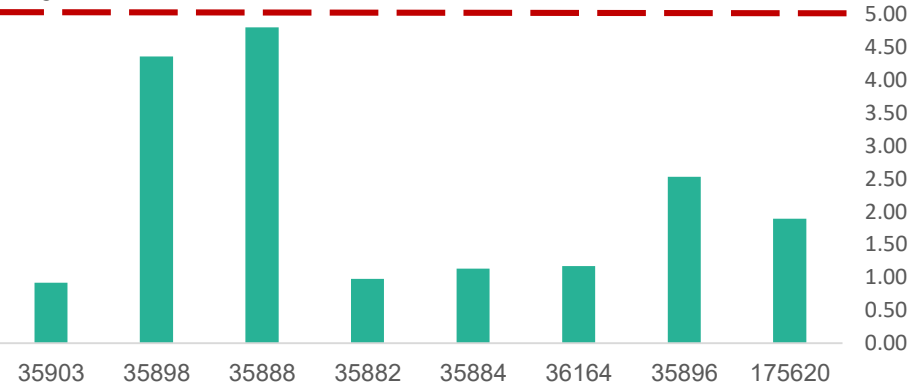

2024 - NO_x Emission

Instack Conc-norm
mg/dscm


200 mg/dscm = Emission Standard

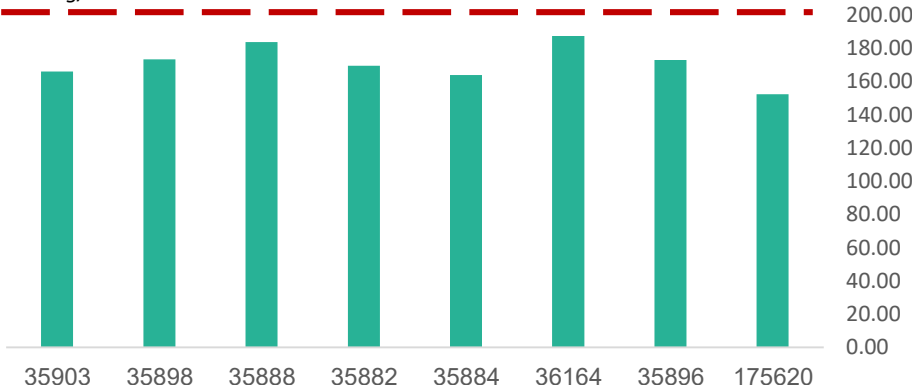

2024 - SO₂ Emission

Instack Conc-norm
mg/dscm


35 mg/dscm = Emission Standard

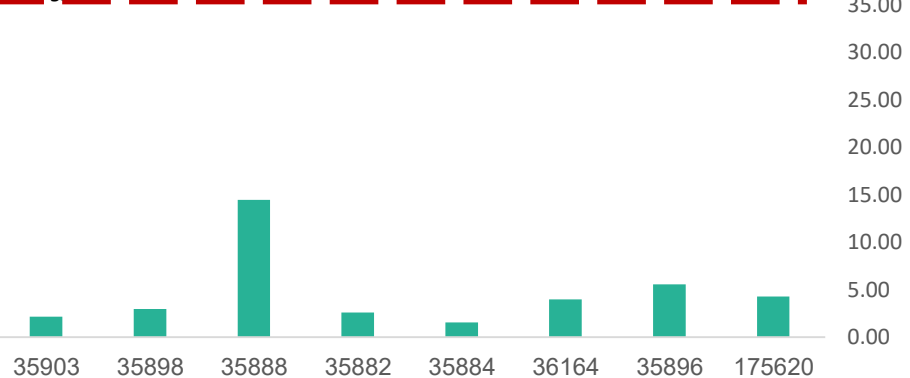

2024 - CO Emission

Instack Conc-norm
mg/dscm

50 mg/dscm = Emission Standard

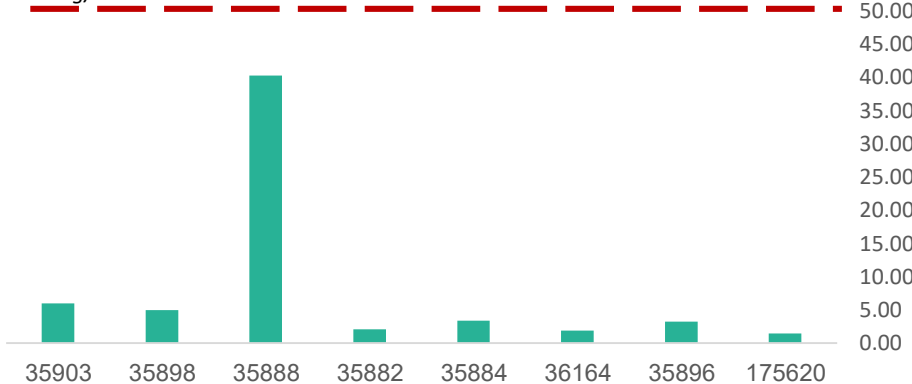

מרכז רפואי שיבא נחשב למפעל ולכן מחויב
בניטור רציף של הארובות בשטחו, בהתאם
להיתר פליטה לאוויר מטעם המשרד להגנת
הסביבה.

נתוני הניטור הרציף של הארובות השונות מוצגים
בגרפים הבאים.

ערכי סף למזהמים מוגדרים כ Emission Standard
ובכפוף להיתר פליטה שניתן למרכז הרפואי.

נתוני ארובות:

35884	דוד קיטור	גז טבעי
35882	דוד קיטור	גז טבעי
35896	דוד הסקה	גפ"מ
175620	דוד הסקה	גפ"מ
36164	דוד הסקה	גז טבעי
35888	דוד שמן	גפ"מ
35898	דוד שמן	גפ"מ
35903	דוד קיטור	גפ"מ